

Протокол от изпитване

Прозорци
Врати
Фасади
Материали
Акcesoари




№ 105 21666

Възложител

ALUMIL-MILONAS S.A.
Индуcтриална зона Кукуш
GR-61100 Кукуш,
Гърция

Пропускливост на фугите

Единица дължина на пропускливост на фугите в m^3/hm

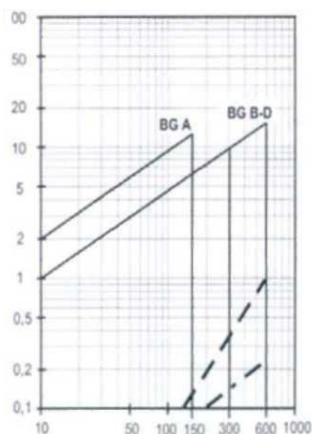


Опитен образец 1 — — —

— Разлика в изпитваното налягане в Pa
Опитен образец 2 - - - - -

Пропускливост на фугите

Единица дължина на пропускливост на фугите в m^3/hm

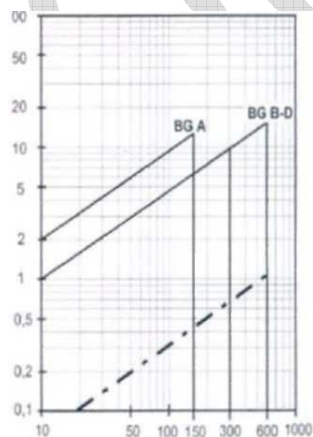

Механични изпитвания

Свойства при максимално налягане на вятъра:
провесване $\leq {}^1I_{300}$ | ($\leq 8 \text{ mm}$)

Свойства при урагани:
без видими промени

Поведение, когато не заключени обкови: няма
нарушаване на функциите

Свойства при 10 000 работни цикли:
Без нарушаване на функциите



А Б В


Механични изпитвания

Свойства при максимално налягане на вятъра:
Ефективното провесване на лицето на опитния
образец 3 при изпитвано налягане от 1320 Pa
възлиза на $3.2 \text{ mm} \leq {}^1I_{300}$ |

Свойства при урагани
без видими промени

Поведение, когато не заключени обкови:
няма нарушаване на функциите

Свойства при 10 000 работни
цикли:
Без нарушаване на функциите



А Б В

Опитен образец 3 — - — Разлика в изпитваното
налягане в Pa

Класифициране / Категоризация

Въз основа на резултатите от окончателната проверка за прозоречната система

„М 11000“ е извършена категоризация по DIN 18055:

еднокрили прозорци и врати-прозорци със завъртане и със завъртане и преобръщане в
Група на натоварване В

двукрили прозорци и врати-прозорци с повдигаща се средна част в
Група на натоварване В

i.f.t Rosenheim

6 октомври 1999 г.

Подпис

Ръководител на института

Професор Йозеф Шмид

Подпис

*Отдел Изпитване на
строителни елементи
Флориан Севалд*