



Удостоверение

Енергоспестяване и топлинна защита

Протокол от изпитване 422 29876/6

Възложител **ALUMIL - MILONAS**
ALUMINIUM INDUSTRY S.A.
ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА
61100 КУКУШ,
ГЪРЦИЯ

Основни стандарти

EN ISO 10077-2 : 2003-10
Изчисляване на топлинна
пропускливост
Числен метод за рамки
Отговаря на националните версии
DIN EN ISO.

Продукт Профилна комбинация- Крила - Разделителна рамка

Обозначение M11500 ALUTHERM SUPER PLUS

Дълбочина на разделителна рамка 91,5 мм
конструкцията Рамка на крилата 107,5 мм


Лицева ширина 106 мм

Материал на Алуминиев свързващ профил
повърхността с прахово покритие

Непрекъсващ съединенията, полиамид 6.6 с 25%
Вид и материал на стъклени влакна, леко окислени повърхности, като
изолационната зона например кухини след обработка на повърхността
чрез потапяне

Особености -/-

Представяне

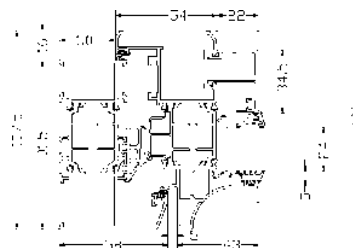

Указания за употреба

Този протокол за изпитване служи за
удостоверяване на коефициента на
топлопроводимост U_f .

Валидност

Данните и резултатите се отнасят
само до изпитаните и описани
профилни системи.
Определянето на коефициент на
топлопроводимост не позволява
отчет за други характеристики за
ефективност и качество на
настоящата конструкция.

Коефициента на топлопроводимост



$$U_f = 2,1 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)} *$$

Кръгъл печат: ift Rosenheim, оторизирана служба за
изпитване в строително-надзорна процедура за
определяне на коефициента на топлопроводимост;
BAY 18

ift-Rosenheim
10 май 2005 г.

Подпис
Улрих Зиберат, дипл.-инж. (СВУ)
Ръководител на института

Подпис
пълномощ. Ханс-Юрген Хартман,
дипл.-инж. (СВУ)
ift Център Стъкло, Строителни материали и
строителна физика



ift Rosenheim GmbH
Управител:
дипл.-инж. (СВУ) Улрих Зиберат
Д-р Йохен Пайхл

Theodor-Gietl-Straße 7-9
83026 Rosenheim, Германия
Тел.: +49 (0) 8031 / 261-0
Факс: +49 (0) 8031 / 261-290
www.ift-rosenheim.de

Седалище: 83026 Rosenheim
АГ Траунсхайн, ТР 14763
Sparkasse Rosenheim
Сметка № 38 22
Банков код 711 500 00

Оторизирана служба за изпитване, инспекция и сертифициране съгласно Федералния правилник за
строителни работи: BAY18
Нотификация в Европа: № 0757

03-07/394

Указания за публикуване

Валидна е i.f.t.-листовката "Указания
за използване на i.f.t.-протоколите за
изпитване"
Заглавният лист може да се използва
за кратко резюме.

Съдържание

Удостоверението съдържа общо 4
страници

- 1 Предмет
 - 2 Изпълнение
 - 3 Отделни резултати
- Приложение 1 (1 страници)