

Обобщение

на резултатите от
Доклад за изпитване 105 25763 е*)
от дата 29 октомври 2002



Клиент АЛУМИЛ – Алюминиеви системи
АЛУМИНИУМ ИНДЪСТРИ С.А.

Индустриална зона
Гърция – 61100 Килкис

Продукт	Прозорци и врати, тип отваряне: на панти, накланяне и завъртане, фиксирано, с две крила, с профил за централно отваряне, алуминиеви профили
Наименование	М 15000 Prestige
Материал	Алуминий

Размер на прозорец		2190 x 1210	2190 x 1012	2190 x 1565
 EN 12207	Въздухопроницаемост	Клас 4	Клас 4	Клас 4
 EN 12208	Водонепропускливост	E1050	E750	7A
 EN 12210	Устойчивост на вятър	C 5	C 5	C 5
 EN 13115	Сили за отваряне и затваряне	Клас 1	Клас 1	Клас 1
 EN 13115	Механична дълготрайност	Клас 2	Клас 2	Клас 2
 EN 13115	Механична сила	Клас 4	Клас 4	Клас 4

*) Този доклад за изпитване е превод на доклад за изпитване 105 25763 от дата 15 октомври 2002.

ift Розенхайм
29 октомври 2002

Подпис

Др. Хелмут Хохенщайн
Директор институт


Подпис

Флориан Севалд
Управител на Зона за изпитване на прозорци и
фасади

База

prEN 12046-1 : 1996-11
EN 1026 : 2000-09
EN 1027 : 2000-09
EN 12211 : 2000-12
prEN 947-1 : 1999
prEN 948-1 : 1999
EN 1191 : 2000-08
EN 13115 : 2001-11
EN 12207 : 2002-06
EN 12208 : 2000-06
EN 12210 : 2000-06
EN 12210 : 2000-06
DIN 18055 : 1981-10
prEN 12400 : 1996-07

Схематична илюстрация

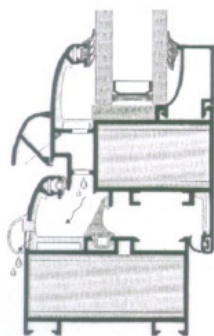

Инструкции за употреба

Доклад за изпитване 105 25763 има за цел да докаже характеристиките за прозорци, според посоченото в prEN 14351.

Валидност

Данните и резултатите се отнасят единствено за изпитваните и описани проби за изпитване. Възможно е прехвърляне съгласно prEN 14351 Таблица E.1, ако форматът е подобен и теглото на крилата е същото. Не са взети предвид климатични условия и стареене.

Забележки по изданието

Важи ift Уведомление „Забележки за употребата на доклади за изпитване на ift”.

Заглавната страница може да се използва като обобщение.

Съдържание

Докладът за изпитване покрива

1 Задача

2 Обект

3 Приложение

4 Резултати

5 Забележки за употребата на доклади за изпитване на ift

Приложение 1 15 страници

Приложение 2 10 страници